


其余:  $\sqrt{1.6}$

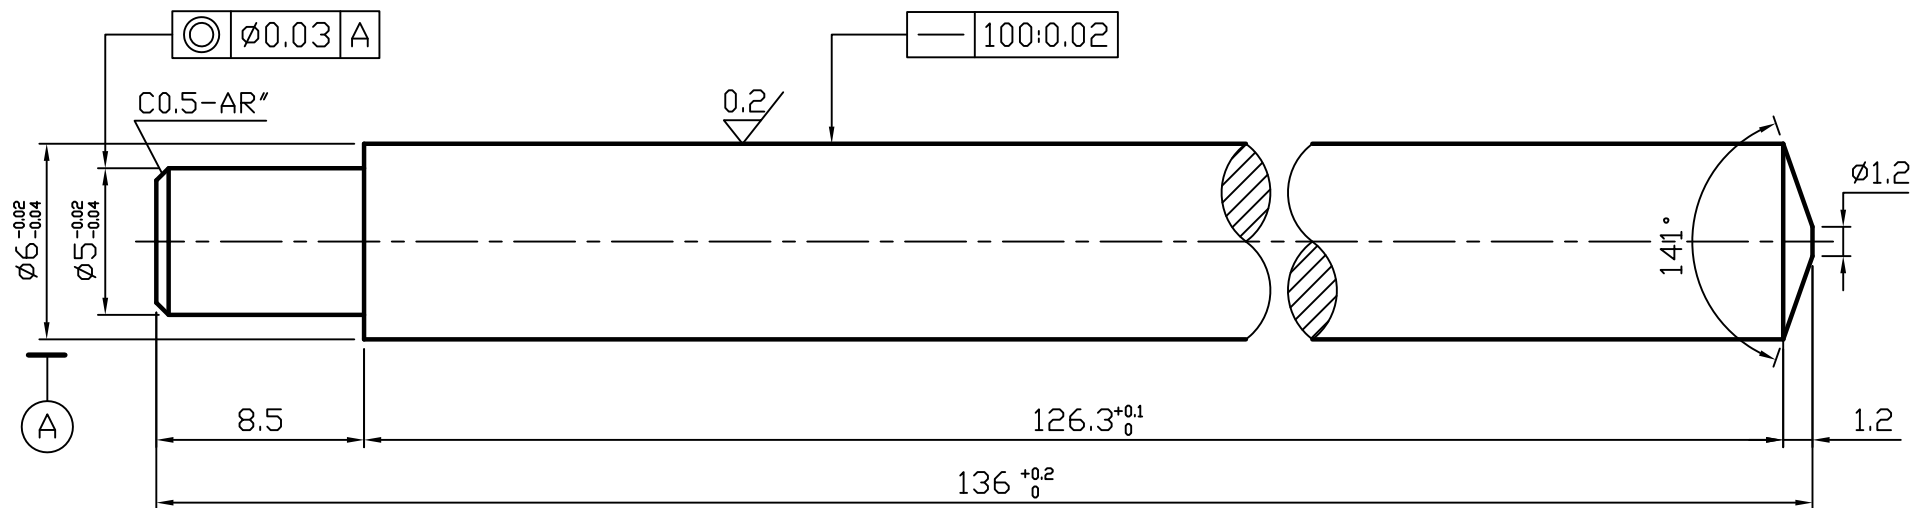

技术要求

- 1 锐边倒圆R0.3~0.5
- 2 活塞杆表面QPQ处理, 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验96小时以上)

未注尺寸公差

				比例	1:1	名称	活塞杆
				材料	45#		
				数量		图号	136-FGS6A1QPQ
0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	标记	处数	更改文件号	签字
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	绘制		批准	
				校核		版本号	XJ-TZ04-A/01
上海湘俊气弹簧有限公司							