


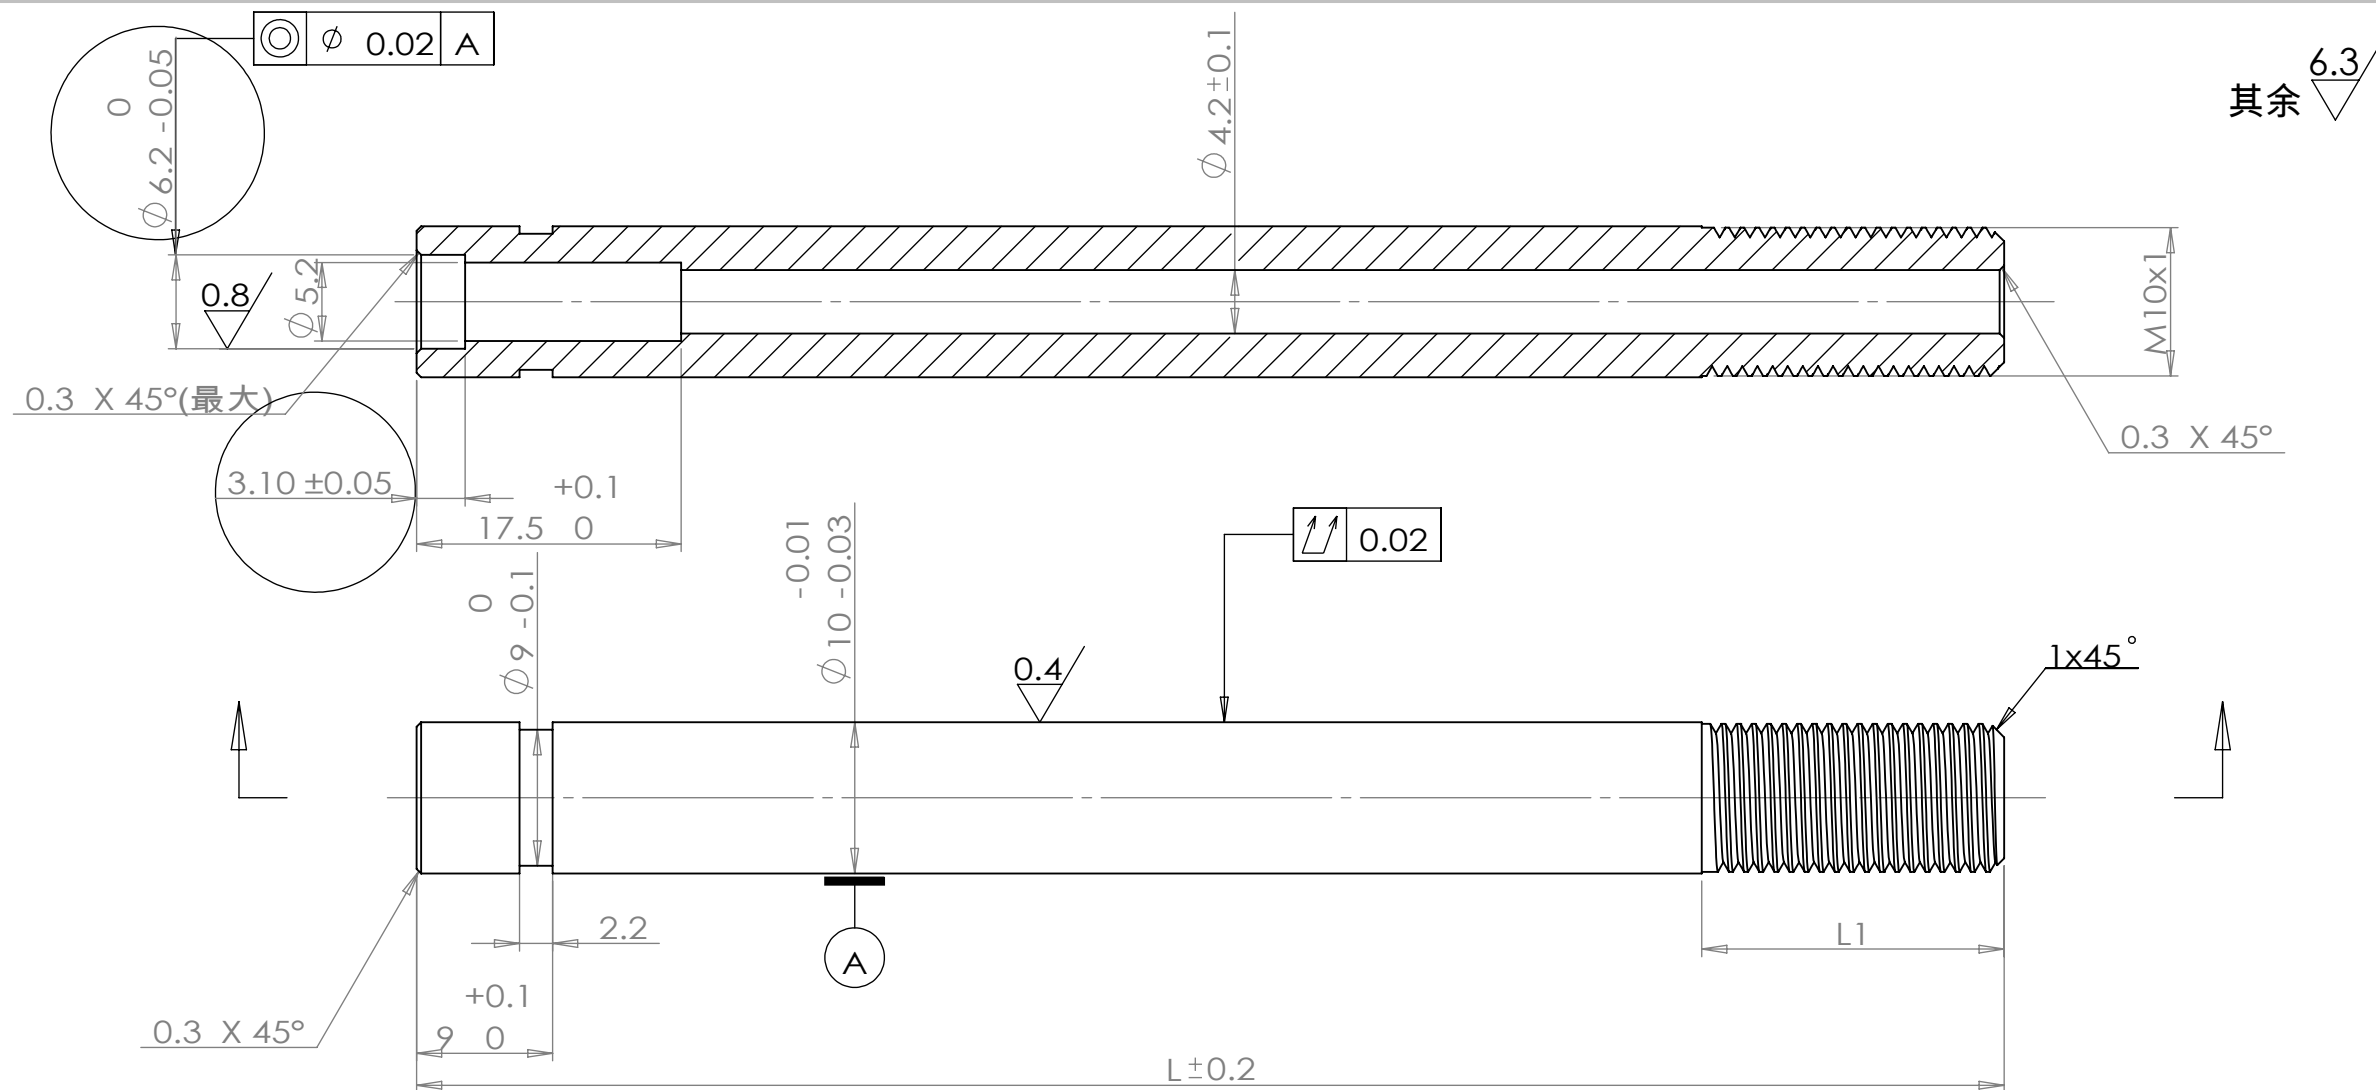

序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号		备注
				L总长	L1牙长	
1	MR-KX-110. 2D	空心杆	10X110	110	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
2	MR-KX-110. 2D. 1	空心杆	10X110	110	15	短牙
3	MR-KX-120. 2D	空心杆	10X120	120	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
4	MR-KX-100. 2D	空心杆	10X100	100	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
5	MR-KX-97. 2D	空心杆	10X97	97	7	短牙
6	MR-KX-75. 2D	空心杆	10X75	75	7	短牙
7	MR-KX-94. 2D	空心杆	10X94	94	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
8	MR-KX-85. 2D	空心杆	10X85	85	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
9	MR-KX-70. 2D	空心杆	10X70	70	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
10	MR-KX-135. 2D	空心杆	10X135	135	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
11	MR-KX-125. 2D	空心杆	10X125	125	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
12	MR-KX-230. 2D	空心杆	10X230	230	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
13	MR-KX-115. 2D	空心杆	10X115	115	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙
14	MR-KX-88. 2D	空心杆	10X88	88	9.8 ^{+0.2} _{-0.1}	短牙

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，硬度HV_{0.1}500以上，QPQ硬度层单边厚度不得低于0.03mm；
- 4、示注公差按：GB/T 1084-m。

版本	变更内容	日期	变更人
B	对牙长是10mm的空心杆，螺牙长度公差重新标定	2021. 6. 30	姜维
C	图中圈出处，空心杆6.1尺寸公差变更	2021. 9. 15	樊伟
D	图中圈出处，空心杆3.2尺寸公差变更	2021. 10. 13	姜维
E	图中圈出处，空心杆6.2尺寸公差变更	2022. 3. 17	姜维

					45			江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
								空心杆	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期					
设 计			标准化		版本标记		重量	比例	MR-KX-XXX.2D
					E				
审 核					共 1 页		第 1 页		
工 艺			日 期	2022.3.17					